


FÖRKLARINGAR

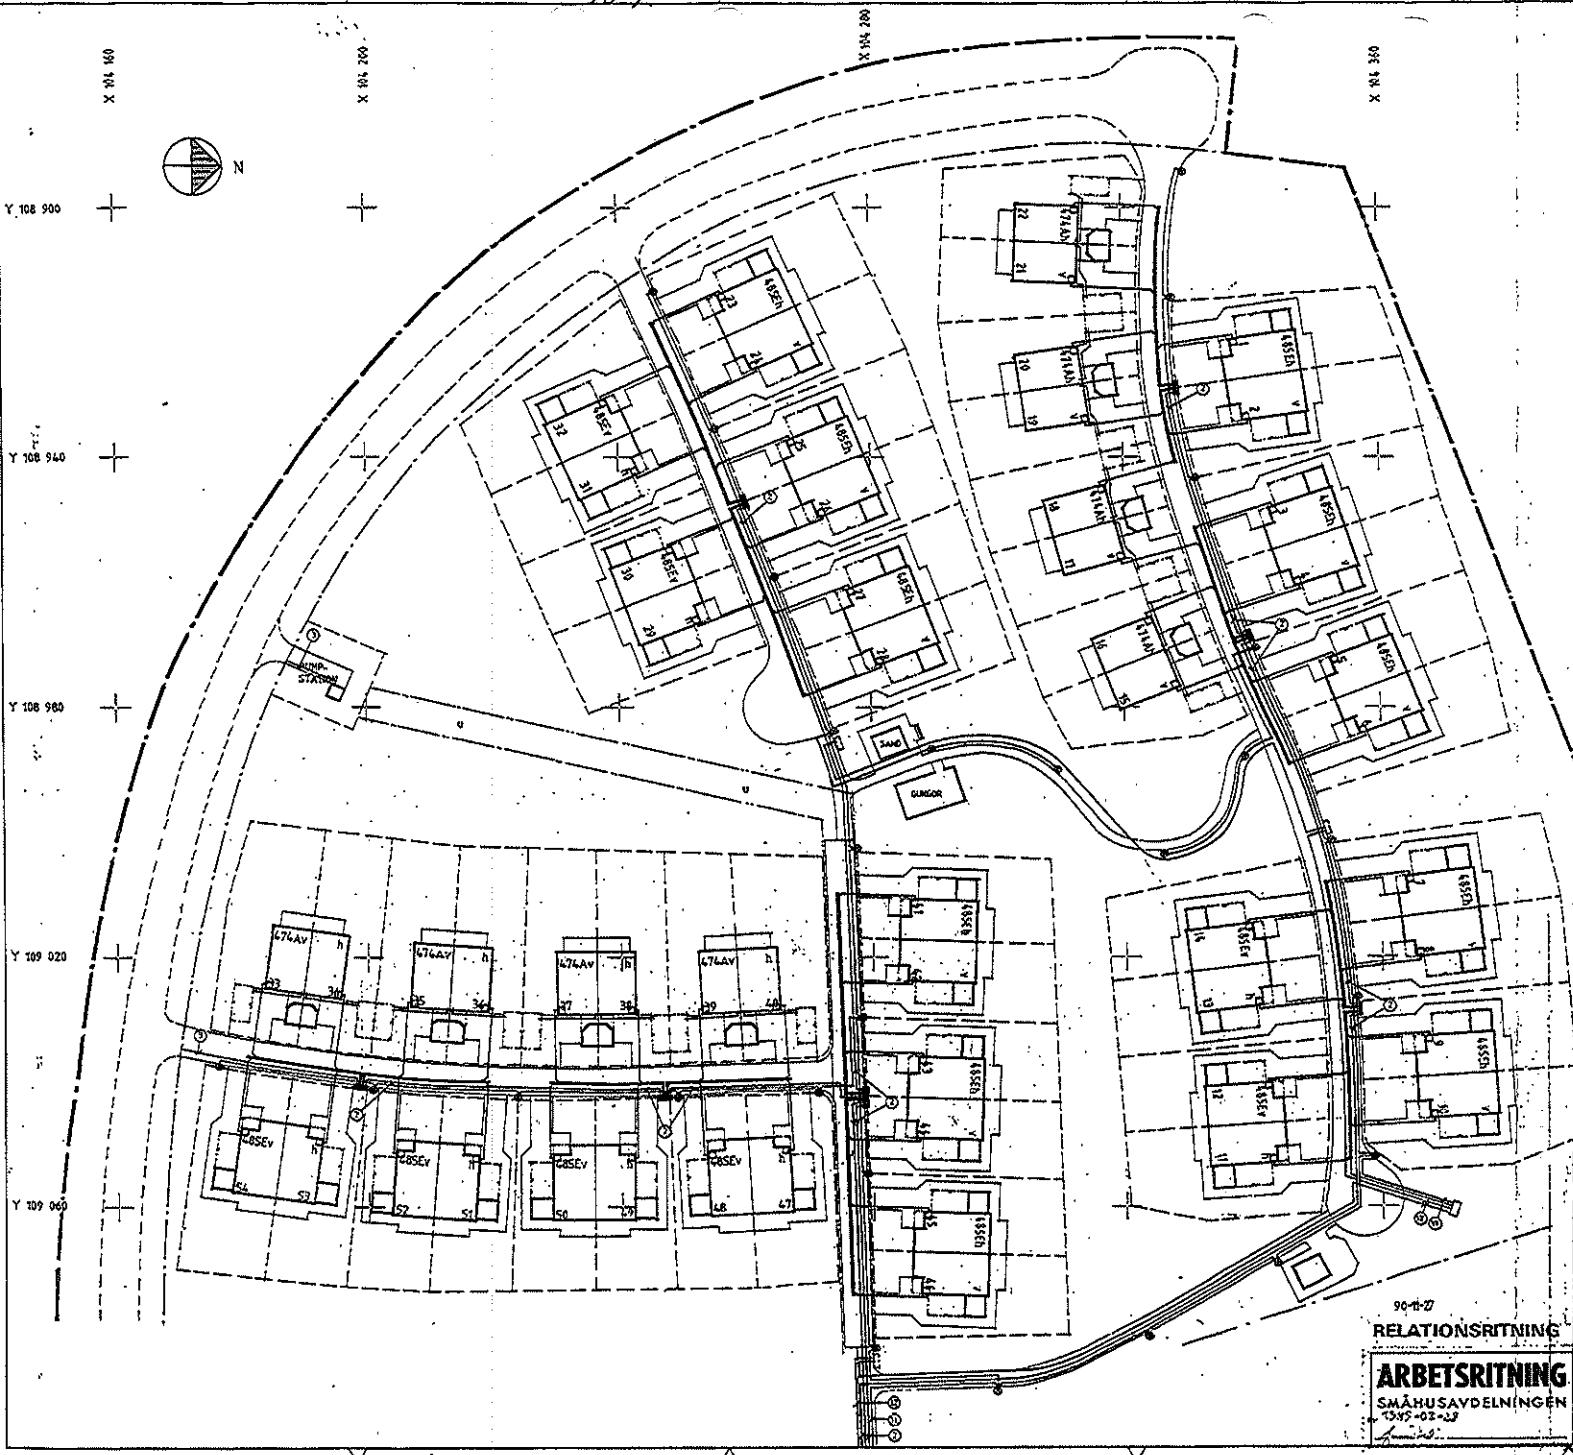

SCHAKT FÖR FUNDAMENT OCH LEDNINGAR I MARK
 NE UTFÖR ALL SCHAKT, LEDNINGSRÄDD, TILLÄGGSPYLNING OCH SKYDDSPYLNING.
 NEDLAGGNINGSDJUP FÖR LEDNINGAR 0,45 M, LEDNINGSRÄDD ENL. EBR-STANDARD 0,1 M.
 SCHAKTDJUP ÖVR. BÅDD KRÄVS, ALLTSA 0,55 M ÖVR. EJ ANVÄT INDES.
 VÄR ELVERKETS DISTRIBUTIONS- OCH SERVISKABLAR FÖREKOMMER SKALL SCHAKTDJUP
 VARA 0,55 OCH LEDNINGSRÄDD UTFÖRAS, OANSETT MARKSKÄPFRIBET.
 NEDLAGGNINGSDJUP FÖR HÖRSÄMNINGSLÄDNING 0,75 M, LEDNINGSRÄDD UTFÖRS.
 LEDNINGSRÄDD OCH SKYDDSPYLNING UTFÖRS UNDER KONTROLL AV ENERGIVERKET OCH
 LL.
 SCHAKT FÖR KABELSKAP OCH FUNDAMENT FÖR BELYSNINGSSTOLPAR UTFÖRS MED
 PLACERINGAR ENLIGT MARKPLANENS RITNING.
 FUNDAMENT FÖR BELYSNINGSSTOLPAR SAMT RIKTNING AV DESSA UTFÖRS AV NE.
 LEDNINGAR I RÖR SKALL VARA ÖVRÖRABARA.
 ÖVR. SERVISLEDNING LYGGS I KABELRÖR ENLIGT NEDAN ERFÖRDRAS DOCK EJ LEDNING-
 RÄDD ENLIGT ÖVR. GÄLLER TOMMARK.

ENERGIVERKETS HÖRSÄMNING-, DISTRIBUTIONS- OCH SERVISKABLAR
 ELVERKET TILLHANDAHÅLLER PLANA KABELSKED TYP 50H FÖR SKYDD AV VÄGBELY-
 SNINGSLEDNINGAR TILL OCH I LOCALITA OCH I PARKING FÖRBI TRÖTTSPÅLSTÄ-
 LOR.
 FÖR ÖVRIGA LEDNINGAR I MARK LEVERERAR OCH LÖGGER DE KABELER SRN 50.
 HUVUDLEDNING MELLAN FASADMÄTARSKAP OCH GRUPPCENTRAL I ÖVRIGA FRÅGOR AV
 RESP. HUSRITNING.
 GRUPPLEDNINGAR MELLAN SVÄNS OCH FRÄSTREDE CAMPURT FRÅGOR AV RESP.
 HUSRITNINGAR.
 11. VÄGBELYSNINGSLEDNINGAR SKALL VARA DOCK 2x10/10 TILL OCH ENLIGT
 SAMTLIGA VÄGBELYSNINGSSTOLPAR.
 12. GRUPPLEDNING SKALL VARA DOCK 2x2,6/2,5 TILL OCH ENLIGT KABELSKAP FÖR
 CENTRALANTENNRÜSTNING.
 □ SKÅP FÖR MÄTNINGENING, VÄGBELYSNINGS- OCH CENTRALANTENNRÜSTNING.
 □ SKÅP FÖR CENTRALANTENNRÜSTNING.
 ○ VÄGBELYSNINGSSTOLPE, LITT 51.

HUVUDLEDNINGAR, GRUPPLEDNINGAR
 ELVERKET TILLHANDAHÅLLER PLANA KABELSKED TYP 50H FÖR SKYDD AV VÄGBELY-
 SNINGSLEDNINGAR TILL OCH I LOCALITA OCH I PARKING FÖRBI TRÖTTSPÅLSTÄ-
 LOR.
 FÖR ÖVRIGA LEDNINGAR I MARK LEVERERAR OCH LÖGGER DE KABELER SRN 50.
 HUVUDLEDNING MELLAN FASADMÄTARSKAP OCH GRUPPCENTRAL I ÖVRIGA FRÅGOR AV
 RESP. HUSRITNING.
 GRUPPLEDNINGAR MELLAN SVÄNS OCH FRÄSTREDE CAMPURT FRÅGOR AV RESP.
 HUSRITNINGAR.
 11. VÄGBELYSNINGSLEDNINGAR SKALL VARA DOCK 2x10/10 TILL OCH ENLIGT
 SAMTLIGA VÄGBELYSNINGSSTOLPAR.
 12. GRUPPLEDNING SKALL VARA DOCK 2x2,6/2,5 TILL OCH ENLIGT KABELSKAP FÖR
 CENTRALANTENNRÜSTNING.
 □ SKÅP FÖR MÄTNINGENING, VÄGBELYSNINGS- OCH CENTRALANTENNRÜSTNING.
 □ SKÅP FÖR CENTRALANTENNRÜSTNING.
 ○ VÄGBELYSNINGSSTOLPE, LITT 51.

AB ELEKTROBYRÅN
 KONSULTFÖRETAG
 141 23 VALBY
 TEL. 08-7640-08

E NILS NORRMAN AB
 KONSULTFÖRETAG
 141 23 VALBY
 TEL. 08-7640-08

90-1-2
RELATIONS- och ARBETS-RITNING
ARBETS-RITNING
 SMÅHUSAVDELNINGEN
 1095-03-22

BROTBY
 DEL AV KARBY 3:1
 VALLENTUNA KOMMUN
 ELSERVISER, HUVUDLEDNINGAR, GRUPPLE-
 DNINGAR I MARK, VÄGBELYSNINGSANLÄGG-
 NING
 940
 ME111
 A